


COMARCAS DE MONTEFRIO Y LA VEGA (SECTOR OESTE)

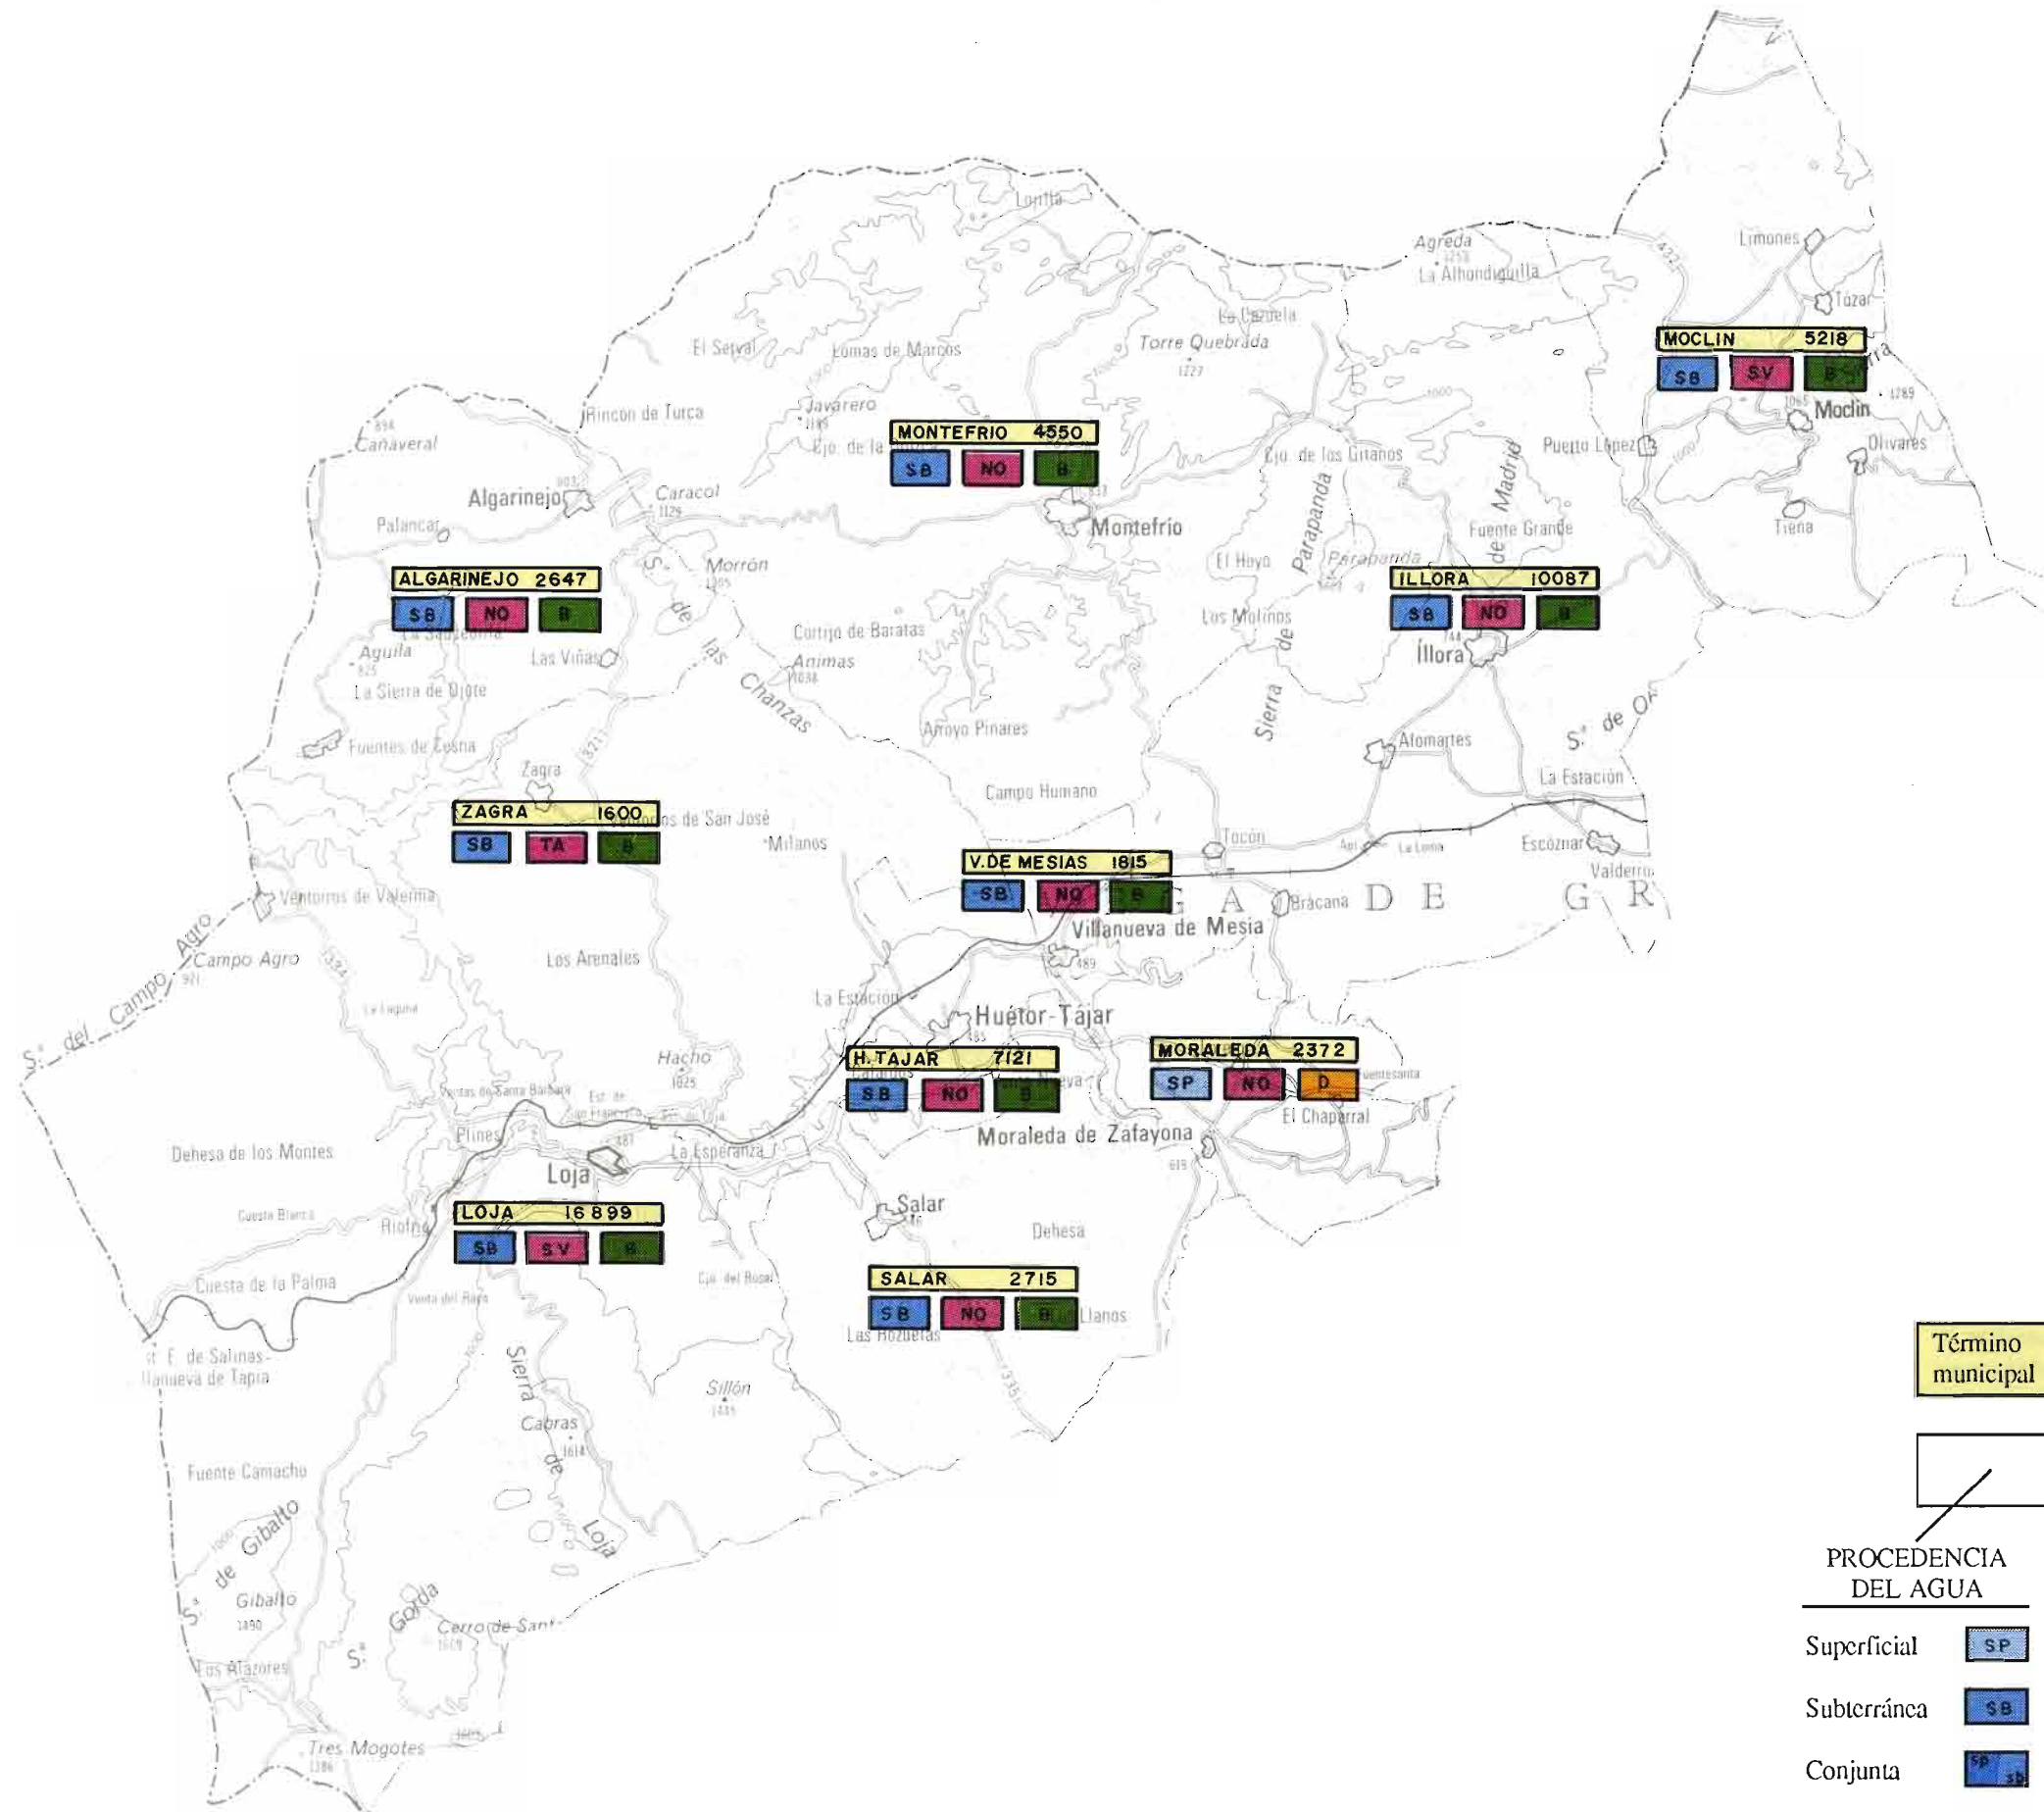

LEYENDA

Término municipal		Población de hecho	
PROCEDENCIA DEL AGUA	DEFICIT SEGUN ENCUESTA	CALIDAD DEL AGUA	
Superficial SP	No existe NO	Buena B	
Subterránea SB	Sólo verano SV	Deficiente D	
Conjunta SP SB	Todo el año TA	Mala M	
	Sin datos SD		
	Problemas infraestructurales		

GUADIX

Término Municipal	Población 1985		Procedencia del	Dotación Real		Demanda	Año 2005		Déficit	Problemas	Observaciones
	hecho	estacio.	suministro	(1)	(2)	teórica	Poblac.	Deman.	Actual	infraestructurales	
Albuñán	566	80	Pozo y otros	s.d.		0.03	743	0.06	SV		
Aldeire	1.066	2.000	Otros*	s.d.		0.07	4.128	0.51	No		*Caudal suficiente
Alicún de Ortega	771	-	Pozo y manantial	0.54	1.945	0.04	866	0.07	No		Fte. Pilar no potable
Alquife	844	-	Pozo y otros	0.11	357	0.04	971	0.08	No		
Minas del Marquesado	653	-	Pozo	0.45	1.914	0.03	751	0.06	No		
Beas de Guadix	625	-	Manantial	s.d.		0.03	719	0.06	No	Red d	
Benalúa de Guadix	3.666	500	Pozo*	s.d.		0.27	4.776	0.59	No		*Caudal suficiente
Cogollos de Guadix	900	40	Pozo	0.15	472	0.05	1.071	0.13	No		
Cortes y Graena	433	500	Pozo	0.09	800	0.02	1.240	0.57	No		
Los Baños	330	2.000	Incluido en Cortes y Graena				3.351		No	Red d,a	
Darro	1.777	350	Pozo	0.34	528	0.13	2.445	0.30	No	Depós. insuficiente	
Dehesas de Guadix	842	800	Pozo y manantial	s.d.		0.04	2.157	0.42	-		Compartido con Alicún
Diezma	1.144	350	Pozo y manantial	0.06*	145*	0.08	1.717	0.21	-	Red d	*Sin datos sondeo
Dólar	804	200	Otros	0.09	310	0.04	1.154	0.14	No		
Ferreira	506	-	Manantial	0.09	494	0.03	582	0.05	No		
Fonelas	1.807	-	Pozo	s.d.		0.13	2.087	0.26	-	Red d,a	
Gor	720	80	Manantial	0.18	702	0.04	920	0.07	No	Red d	
Gorafe	912	-	Manantial	0.47	1.421	0.05	1.132	0.14	No	Red a, depós. insuf.	
Guadix	17.422	-	Pozo y manantial*	s.d.		1.78	23.594	4.54	TA	Depós. insuficiente	*Caudal insuficiente
La Estación	1.499	-	Incluido en Guadix				1.723				
Belerda	291	-	Pozo*	s.d.		0.02	381	0.03	TA	Depós. insuficiente	*Caudal insuficiente
Bácor Olivar	1.017	-	Pozo*	s.d.		0.07	1.718	0.21	TA	Depós. insuficiente	*Caudal insuficiente
Hernán Valle	795	-	Manantial*	s.d.		0.04	1.250	0.15	TA	Depós. insuficiente	*Caudal insuficiente
Paulenca	283	-	Pozo*	s.d.		0.02	325	0.03	TA	Depós. insuficiente	*Caudal insuficiente
Buélago	892	-	Pozo y manantial	0.06	193	0.05	1.026	0.13	No		
Buéneja	1.488	350	Otros	0.10	178	0.11	2.114	0.26	SV		
Jeres del Marquesado	1.395	1.000	Otros*	0.07	143	0.10	3.094	0.38	SV	Red c,d, depós. insuf.	*Caudal insuficiente
La Calahorra	1.120	100	Otros	0.18	440	0.08	1.403	0.17	No		
Lanteira	817	120	Manantial y otros	0.35	1.174	0.04	1.078	0.13	No		
Lugros	698	50	Otros	0.11	424	0.04	859	0.07	No		
Marchal	600	-	Pozo	0.63	2.880	0.03	690	0.06	No	Depós. insuficiente	
Peza (La)	1.327	80	Manantial	0.31	636	0.09	1.617	0.20	No		
Polícar	270	-	Otros*	0.04	370	0.01	310	0.02	No		*Compartida con Lugros
Purullena	2.400	-	Pozo	0.41	475	0.17	3.740	0.54	No		
El Bejarín	600	-	Incluido en Purullena				935			Red d,a	
Villanueva de las Torres	1.158	-	Otros	s.d.		0.08	1.331	0.14	-		Aguas de mala calidad
Valle del Zalabí											
Alcudia de Guadix	1.636	500	Pozo y manantial	s.d.*		0.12	2.456	0.38	TA		Aguas de mala calidad
Charches	520	50	Pozo	s.d.		0.03	655	0.05	-		
Esfiliana	725	50	Incluido en Alcudia de Guadix				940				