




COMARCA DE IZNALLOZ

SITUACION ACTUAL DE LOS ABASTECIMIENTOS URBANOS

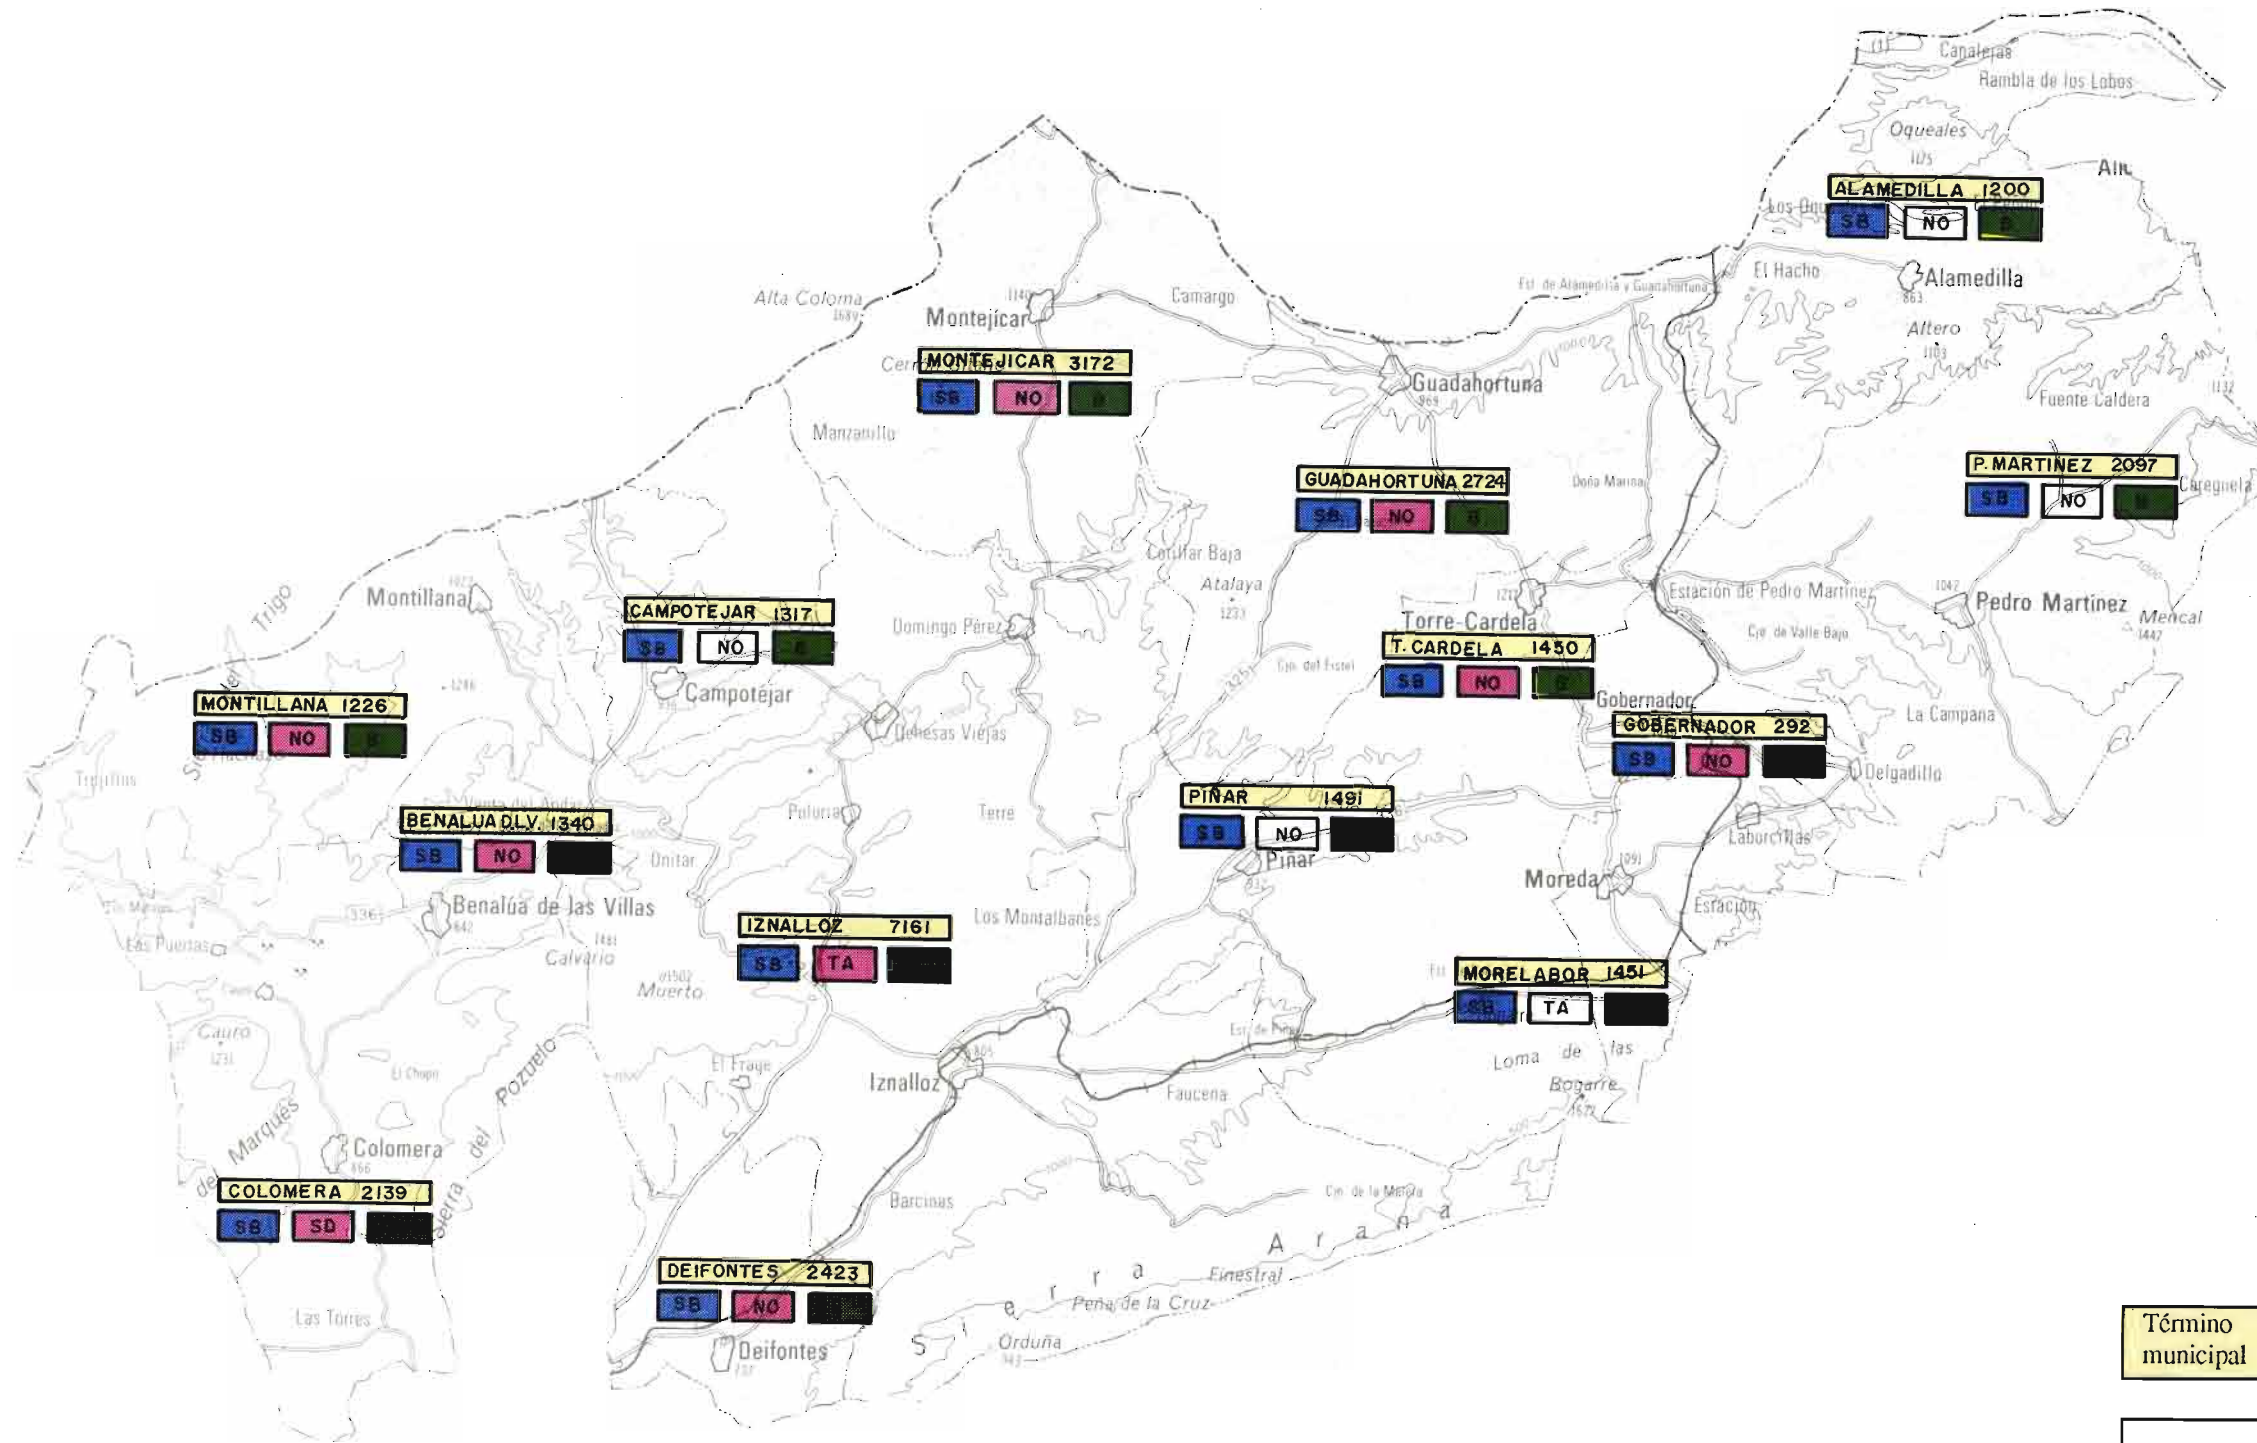

LEYENDA

Término municipal		Población de hecho	
[Código de procedencia]		[Código de déficit]	
[Código de calidad]		[Código de problemas infraestructurales]	
PROCEDENCIA DEL AGUA	DEFICIT SEGUN ENCUESTA	CALIDAD DEL AGUA	
Superficial [SP]	No existe [NO]	Buena [B]	
Subterránea [SB]	Sólo verano [SV]	Deficiente [D]	
Conjunta [SB/SP]	Todo el año [TA]	Mala [M]	
	Sin datos [SD]		
	Problemas infraestructurales [P]		

ALHAMA

Término Municipal	Población 1985		Procedencia del suministro	Dotación Real		Demanda teórica	Año 2005		Déficit actual	Problemas infraestructurales	Observaciones
	hecho	estacio.		(1)	(2)		Poblac.	Deman.			
Agrón	515	50	Embalse	0.05	272	0.03	649	0.05	No	Depósito insuf.	Aguas de mala calidad
Alhama de Granada	5.224	500	Manantial y otros*	7.02	3.683	0.38	6.581	0.96	No		*Compartido riegos
Ventas de Zafarraya	1.150	800	Pozo y manantial	0.11	261	0.08	2.511	0.31	No	Red a	
Arenas del Rey	688	100	Manantial	s.d.		0.04	906	0.07	-		
Fornes	750	20	Manantial	s.d.		0.04	885	0.07	-	Red a	
Játar	650	90	Manantial	s.d.		0.03	850	0.07	-		
Cacín	485	-	Embalse	s.d.		0.03	558	0.05	No		Agua no potable
El Turro	428	-	Embalse	s.d.		0.02	492	0.04	No	Red c	Agua no potable
Chimeneas	1.218	-	Embalse	0.12	270	0.09	1.400	0.17	No	Red d	
Castillo de Tajarja	446	25	Embalse	0.04	245	0.02	542	0.04	No		Aguas de mala calidad
Escózar	1.130	-	Embalse	0.08	205	0.08	1.299	0.16	No		
Jayena	1.612	300	Manantial y otros	0.32	558	0.12	2.198	0.27	No		
Malá (La)	1.586	-	Pozo* y otros	0.76	1.307	0.12	1.823	0.23	No	Red d,a	*Sin datos del pozo
Sta. Cruz del Comercio	522	250	Embalse	0.04	495	0.03	887	0.07	No		Aguas de mala calidad
Ventas de Buelma	477	40	Embalse*	0.47	2.490	0.03			No	Depós. insuficiente	*Embalse Bermejales
Zafarraya	1.795	100	Pozo y Manantial	0.37	438	0.17			No	Depós. insuficiente	
El Almendral	450	20	Incluido en Zafarraya								