




COMARCA DE ALHAMA

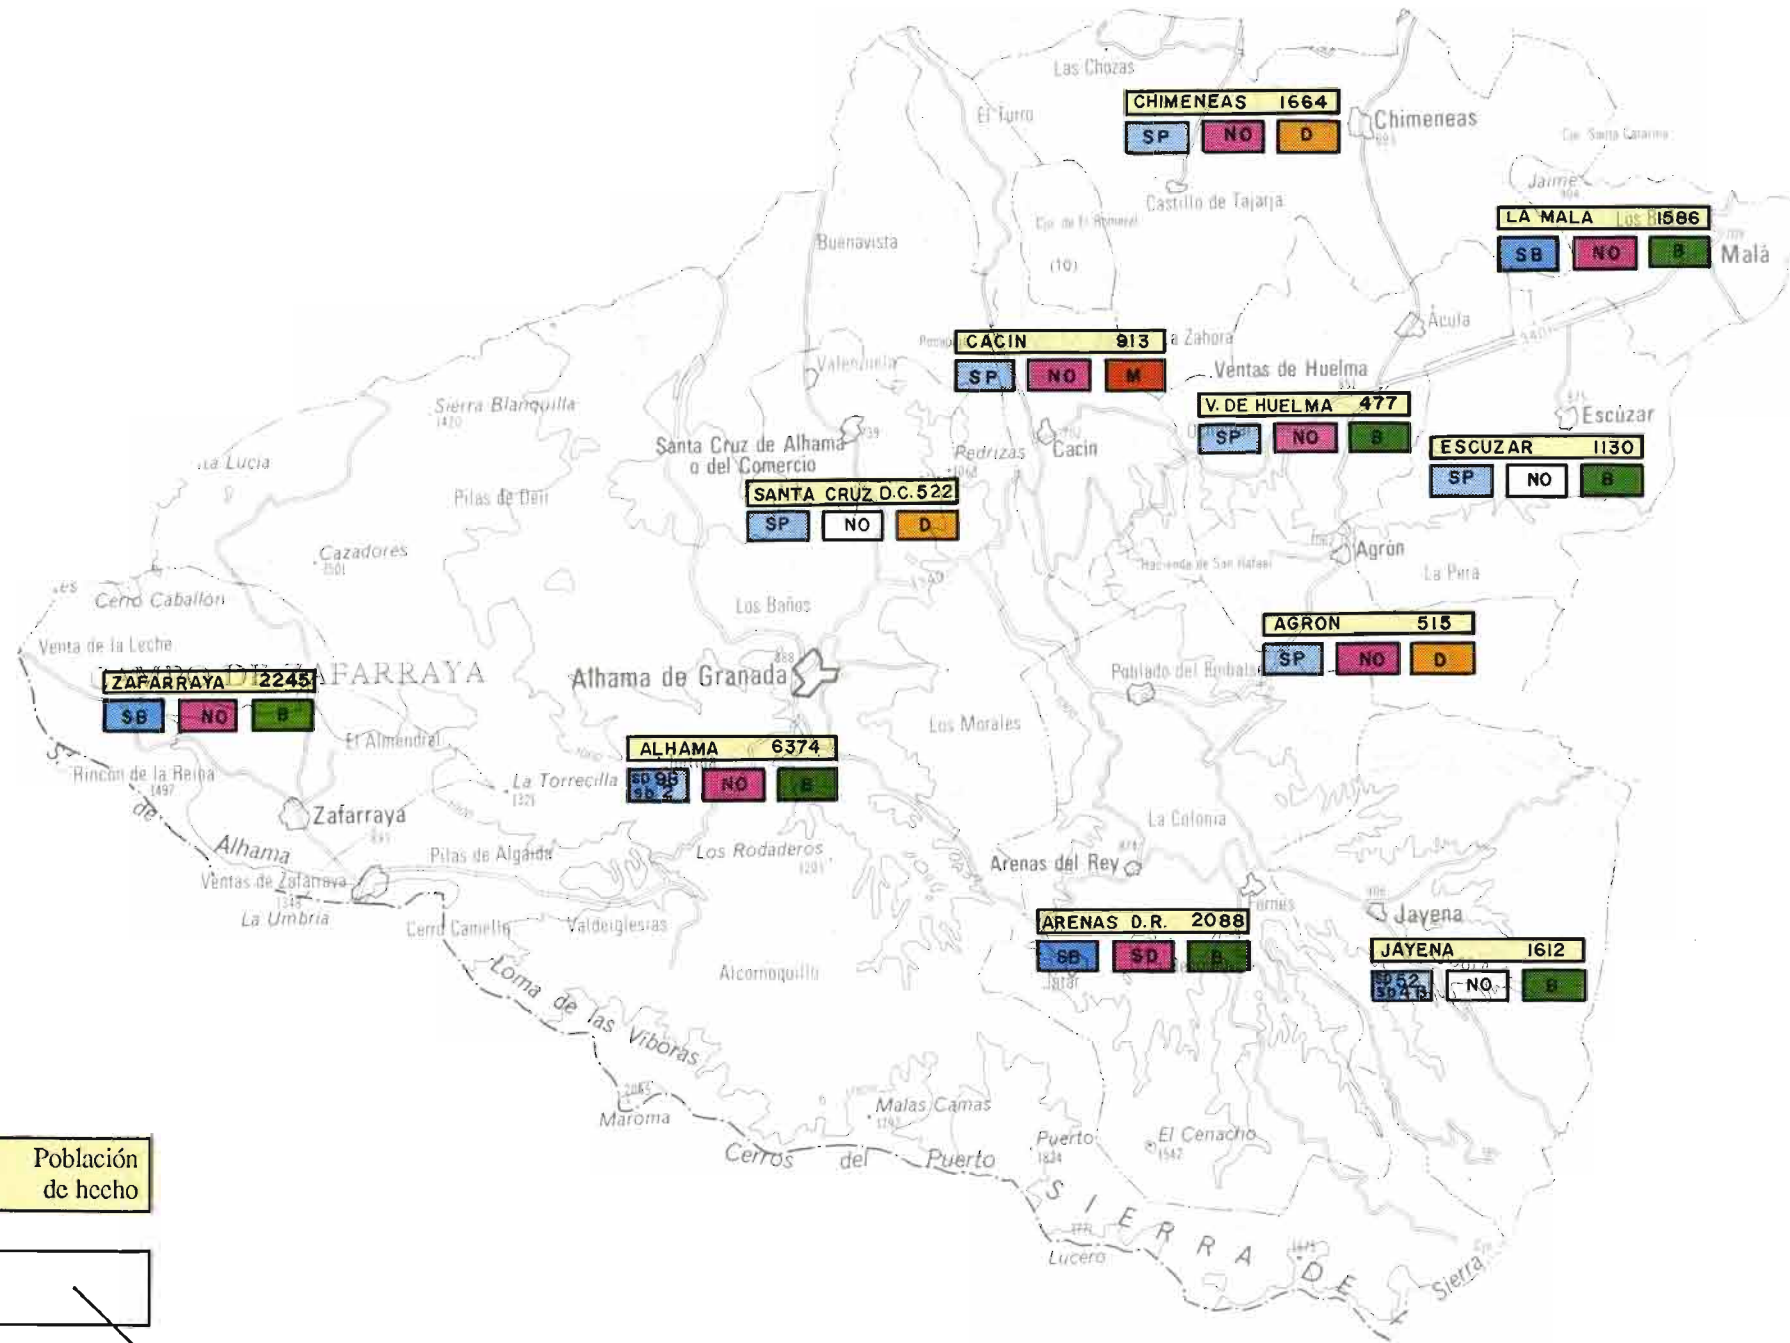

LEYENDA

PROCEDENCIA DEL AGUA	DEFICIT SEGUN ENCUESTA	CALIDAD DEL AGUA
Superficial SP	No existe NO	Buena B
Subterránea SB	Sólo verano SV	Deficiente D
Conjunta SP	Todo el año TA	Mala M
	Sin datos SD	
	Problemas infraestructurales	

LA COSTA

Término Municipal	Población 1985		Procedencia del suministro	Dotación (1)	Real Demanda (2)	Demanda teórica	Año 2005 Poblac.	Deman. actual	Déficit	Problemas infraestructurales	Observaciones
Albondón	1.119	100	Pozo y manantial	0.08	206	0.08	1.402	0.17	No	Red a,d	
Albuñol	4.120	-	Pozo y manantial	0.14	93	0.30	4.738	0.59	TA	Red a	
El Pozuelo	267	70	Pozo	0.02	178	0.01	387	0.03	No		
La Rábida	1.385	1.000	Pozo	0.09	178	0.10	3.194	0.40	TA		
Almuñécar	17.936	95.000	Pozo y otros	1.50	233	1.83	166.725	30.40	SV	Red d	Aguas de mala calidad por salinización
La Herradura			Incluido en Almuñécar								
Guájares (Guájar Alto)	312	150	Manantial	0.06	561	0.02	582	0.05	No		
Guájar Faragüit	836	400	Manantial	0.08	276	0.06	1.702	0.21	No		
Guájar Fondón	511	250	Manantial	0.04	227	0.03	959	0.08	No		
Gualchos	327	-	Manantial	0.07	594	0.02	376	0.03	No	Red d	
Castell de Ferro	2.687	6.000	Pozo	0.06	59	0.22	12.834	2.34	TA	Red d,a	
Itrabo	1.295	-	Pozo y manantial	0.07	147	0.09	1.489	0.18	SV	Red a	
Jete	724	70	Pozo	0.04	166	0.04	912	0.07	No		
Lentejil	385	-	Manantial	0.07	494	0.02	443	0.03	No		
Lújar	347	70	Manantial	0.04	127	0.02	479	0.04	SV		
Molvizar	2.478	-	Pozo	0.44	488	0.18	2.849	0.35	No		
Motril	37.485	80.000	Pozo y otros	3.93	244	4.51	176.363	33.44	SV	Red d	
Calahonda	2.200	*	Incluido en Motril				3.380		SV		*Incluido en Motril
La Garnatilla	450	*	Incluido en Motril				691		SV		*Incluido en Motril
Torrenueva	1.500	*	Incluido en Motril				2.304		SV	Red d	*Incluido en Motril
El Varadero	2.500	*	Incluido en Motril				3.841		SV	Red d	*Incluido en Motril
Otívar	1.303	70	Manantial	s.d.	0.10		1.578	0.20	-		
Polopos	270	400	Manantial	0.02	150	0.01	904	0.07	No	Red d	
La Mamola	731	1.500	Pozo y manantial*	0.05	174	0.05	3.209	0.40	SV	Red d	*Caudal poco fiable
Rubite	300	-	Manantial y pozo	0.04	354	0.02	345	0.03	No	Depós. insuficiente	
Salobrefia	8.200	30.000	Pozo	0.87	294	0.84	54.005	9.85	No		
Lobres	900	-	Pozo	0.88	2.688	0.04	1.035	0.13	No		
Sorvilán	476	-	Pozo y manantial	0.03	168	0.02	547	0.04	No		
Vélez de Benaudalla	2.716	219	Manantial	1.01	948	0.20			No		