




COMARCA DE GUADIX

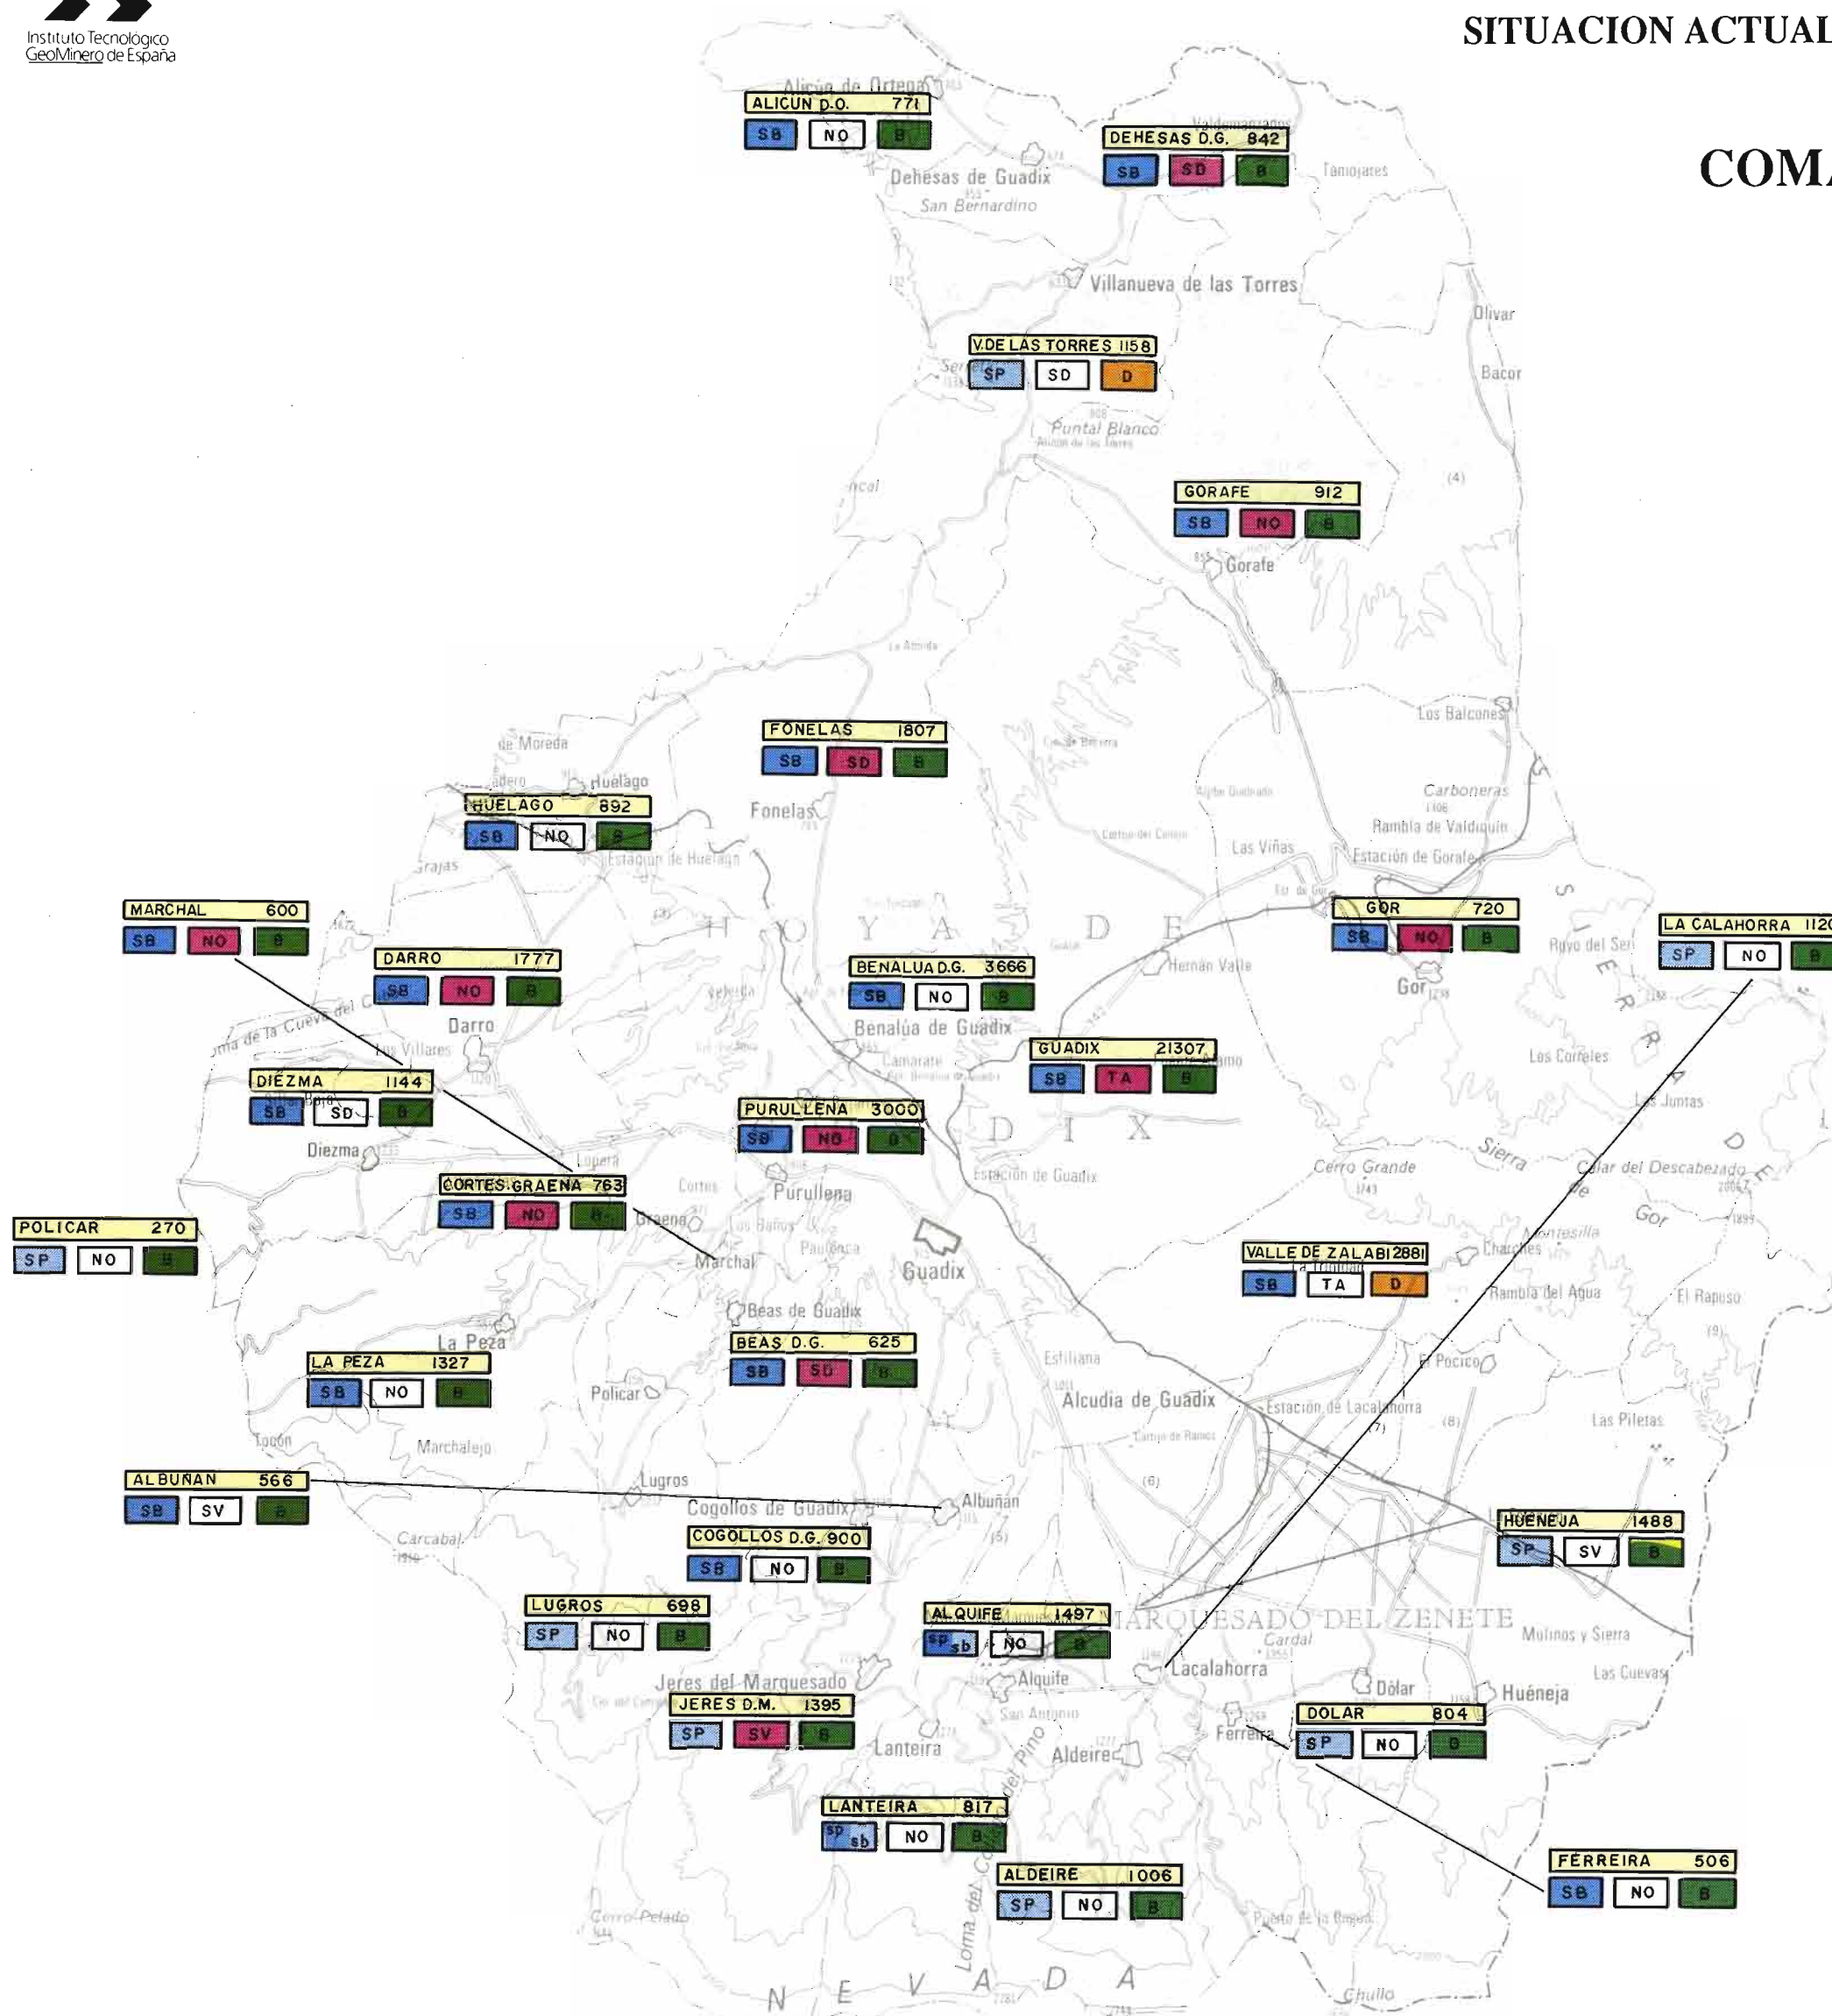

LEYENDA

Término municipal		Población de hecho	
PROCEDENCIA DEL AGUA	DEFICIT SEGUN ENCUESTA	CALIDAD DEL AGUA	
Superficial	No existe	Buena	B
Subterránea	Sólo verano	Deficiente	D
Conjunta	Todo el año	Mala	M
	Sin datos		SD
	Problemas infraestructurales		

**BAZA**

Término Municipal	Población 1985		Procedencia del suministro	Dotación Real		Demanda teórica	Año 2005		Déficit actual	Problemas infraestructurales	Observaciones
	hecho	estacio.		(1)	(2)		Poblac.	Deman.			
Baza	19.000	-	Pozo y manantial	3.47	500	1.94	25.129	4.60	No	Red d	
Baúl	280	-	Manantial	0.03	277	0.01	322	0.03	No		
Benamaurel	1.680	100	Manantial	0.38	495	0.16	2.028	0.25	No	Red c,d,a, depósitos	Agua de gran dureza y de calidad deficiente
Cuevas de la Blanca	240	-	Incluido en Benamaurel				276				
Cuevas de Fte. Abajo	340	-	Incluido en Benamaurel				391				
Caniles	5.900	3.000	Pozo	2.30	1.068	0.49	11.241	1.64	No	Red d,a	
Cortes de Baza	1.300	250	Pozo	0.51	738	0.13	1.782	0.26	No		
Campocámara	720	200	Pozo	0.01	28	0.04	1.058	0.13	TA		
Las Cucharetas	350	50	Incluido en Cortes de Baza				459				
Los Laneros	375	100	Pozo	0.05	404	0.01	546	0.04	No		
La Teja	250	50	Pozo	0.06	640	0.01	344	0.03	No		
Cuevas del Campo	2.588	200	Otros	0.29	310	0.19	3.206	0.33	No		
Cúllar Baza	4.325	645	Pozo y manantial	0.74	468	0.31	5.715	0.71	No		
El Margen	446	44	Pozo	0.14	882	0.02	564	0.05	No	Red s	
Venta Quemada	395	39	Pozo	0.07	468	0.02	499	0.04	No		
Freila	1.424	-	Pozo y manantial	0.20	387	0.10	1.637	0.20	No	Red d	
Zújar	3.350	3.000	Manantial	0.24	202	0.56	8.311	1.21	SV	Red d, depós. insuf.	