




COMARCA DE HUESCAR

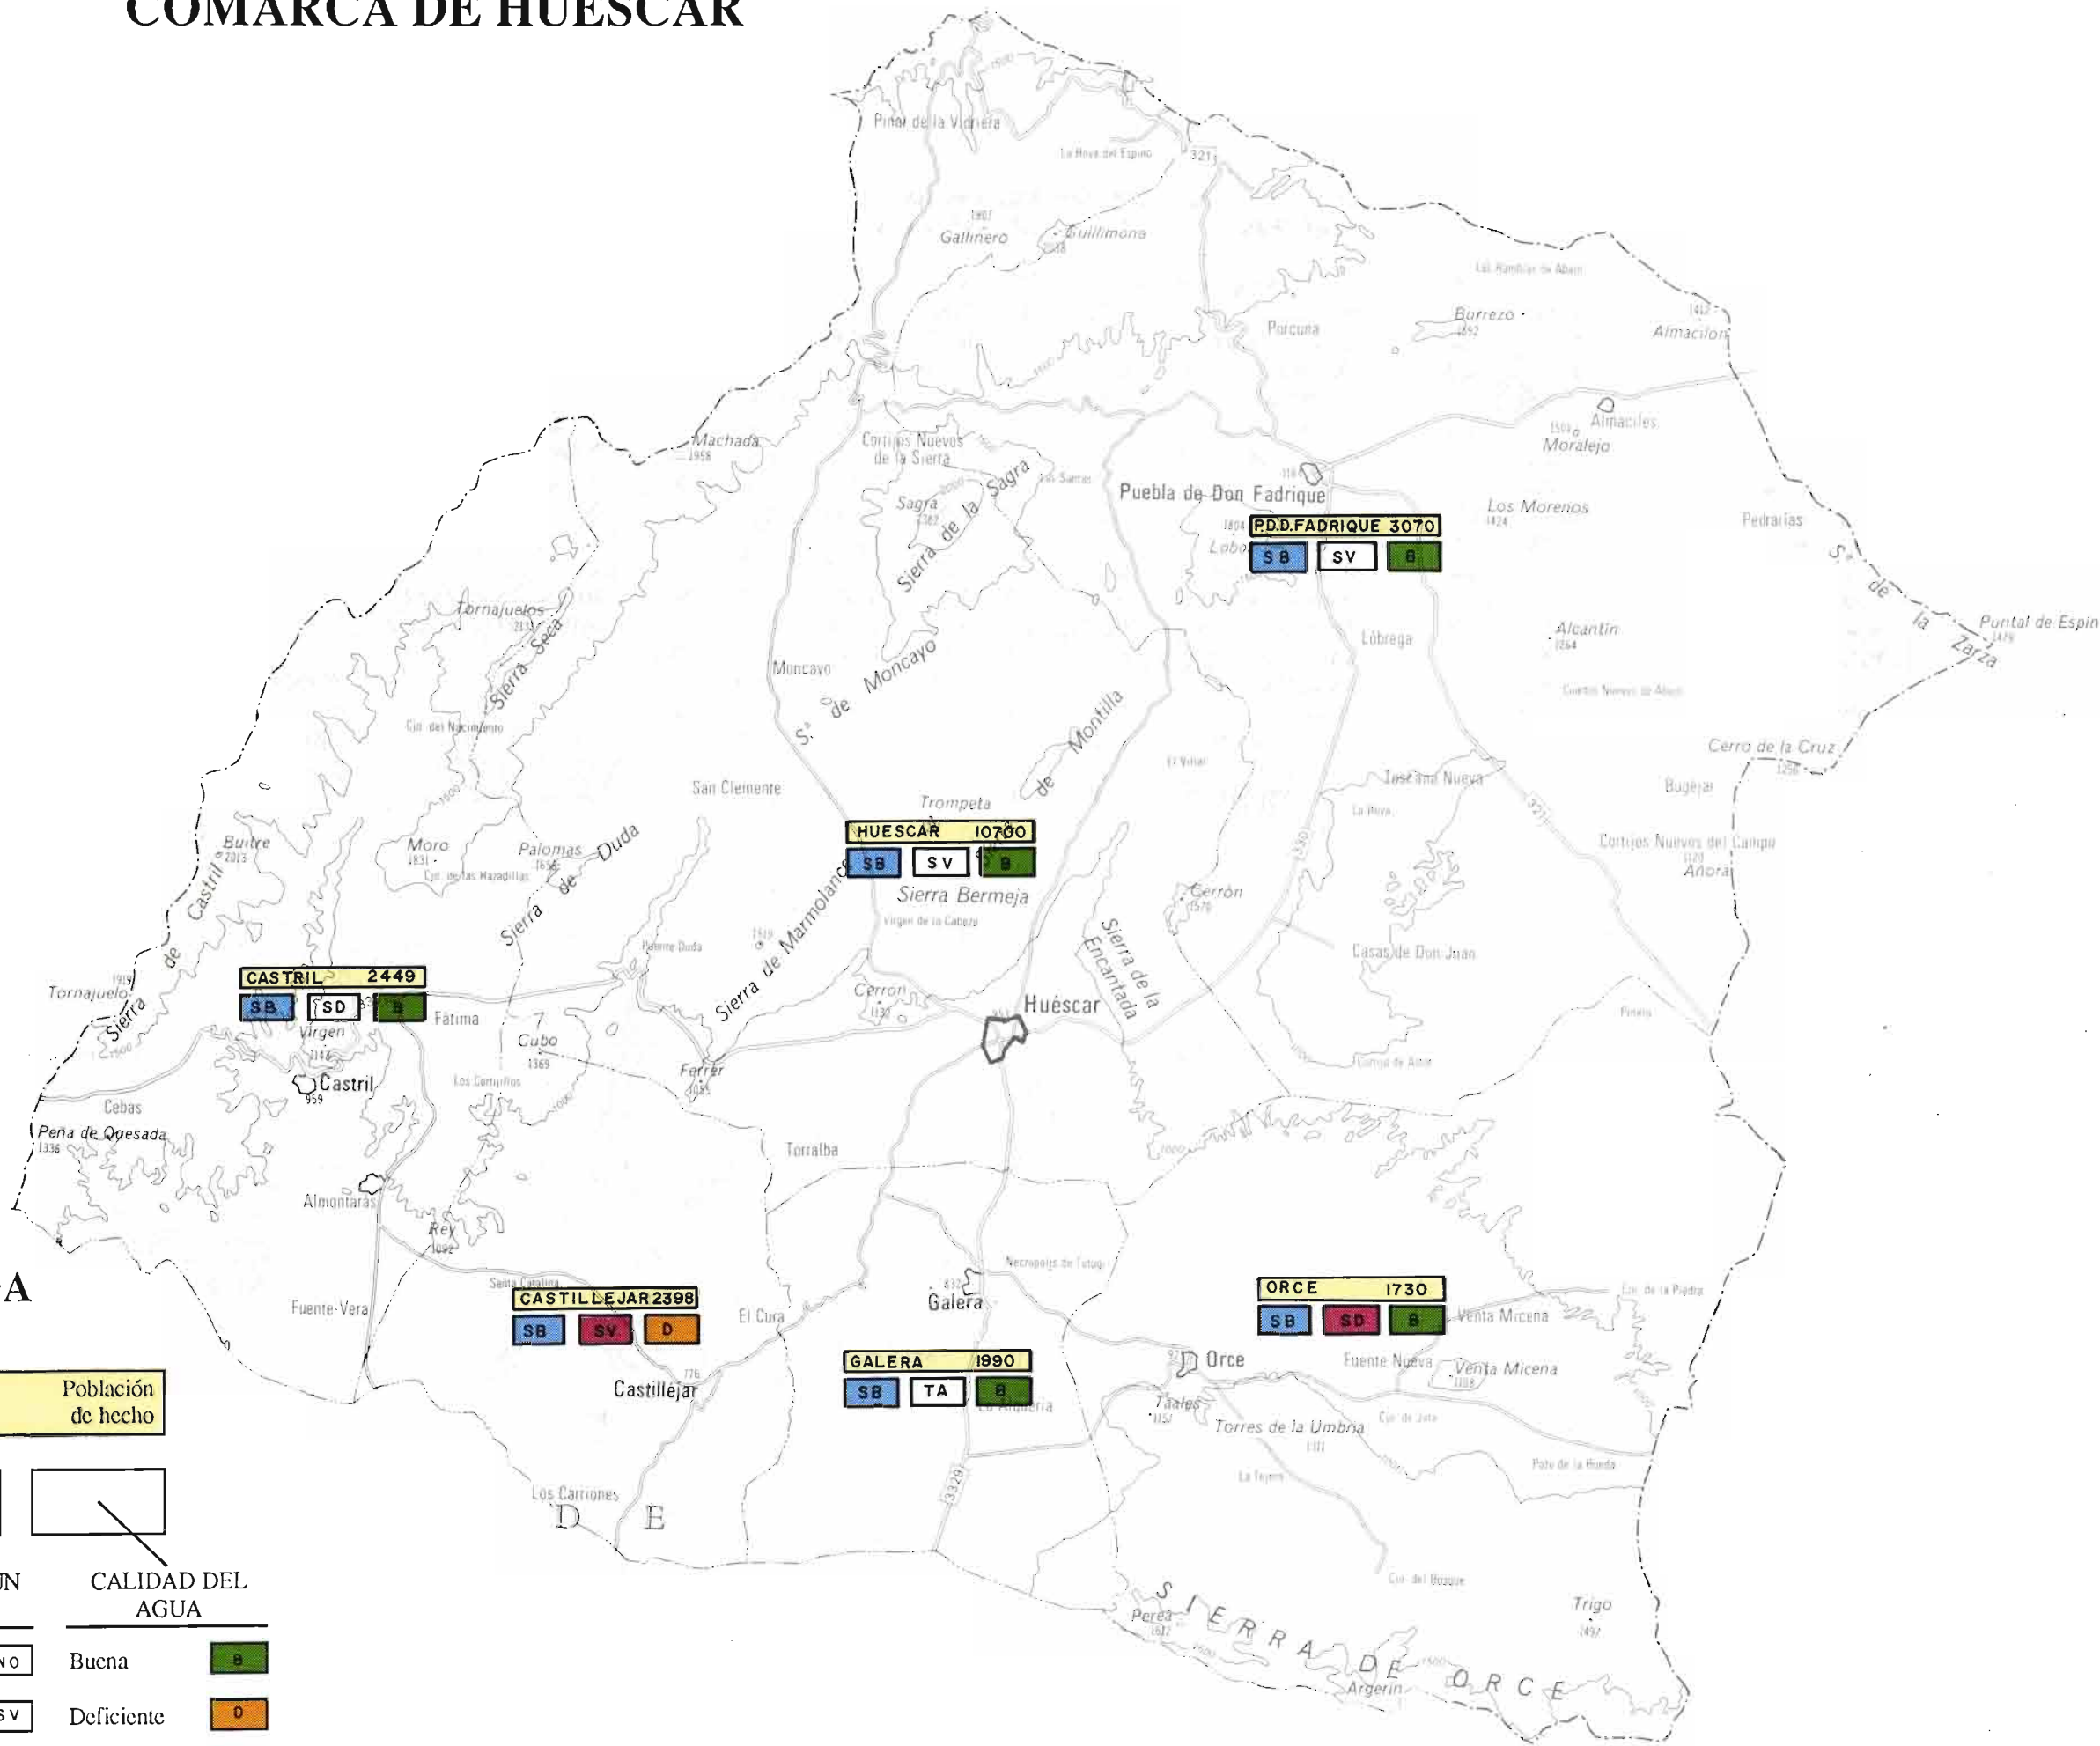

LEYENDA

Término municipal		Población de hecho	
PROCEDENCIA DEL AGUA	DEFICIT SEGUN ENCUESTA	CALIDAD DEL AGUA	
Superficial	No existe	Buena	
Subterránea	Sólo verano	Deficiente	
Conjunta	Todo el año	Mala	
	Sin datos		
	Problemas infraestructurales		

IZNALLOZ

Término Municipal	Población 1985 hecho estacio.		Procedencia del suministro	Dotación Real (1) (2)		Demanda teórica	Año 2005 Poblac. Deman.		Déficit actual	Problemas infraestructurales	Observaciones
Alamedilla	1.200	120	Manantial y otros	0.10	240	0.09	1.518	0.19	No		
Benalúa de las Villas	1.340	600	Manantial	0.15	310	0.10	4.776	0.30	No	Red c,d	
Campotéjar	1.371	100	Pozo y manantial	s.d.*		0.10	1.691	0.21	No		*Caudal suficiente
Colomera	1.764	400	Manantial y pozo*	0.10	144	0.13	2.488	0.31	SV		*Sin datos de caudal
Cauro	375	-	Manantial	1.65	2.096	0.02	431	0.02	No	Red c,d	
Deifontes	2.423	500	Manantial	0.63	709	0.18	3.361	0.42	No	Depós. insuficiente	
Gobernador	292	-	Pozo y manantial	0.04	342	0.02	336	0.03	No	Red d, depós. insuf.	
Guadahortuna	2.724	-	Pozo	0.21	214	0.20	3.131	0.39	No	Red a, depósitos	
Iznalloz	4.913	600	Manantial	0.12	70	0.36	6.339	0.92	TA	Red a,d	
Dehesas Viejas	960	200	Manantial	0.09	260	0.07	1.448	0.14	SV	Red c,d	
Domingo Pérez	1.278	300	Pozo y manantial	0.13	272	0.09	1.669	0.21	No	Red c	
Montejícar	3.172	-	Pozo y manantial	0.38	327	0.23	3.647	0.45	No	Depós. insuficiente	
Montillana	1.226	175	Manantial	0.14	320	0.09	1.640	0.20	No	Red a, depós. insuf.	
Morelabor (Moreda)	1.201	-	Manantial	0.03	79	0.09	1.381	0.17	TA		
Laborcillas	250	-	Manantial*	0.01	79	0.01	288	0.02	TA		*Compartido con Moreda
Pedro Martínez	2.097	-	Pozo	0.79	1.027	0.15	2.410	0.30	No		
Píñar	1.120	650	Pozo* y manantial	0.11	277	0.08	2.255	0.28	No		*Posible contaminación
Bogarre	371	-	Pozos	s.d.		0.02	427	0.03	-		
Torre-Cardela	1.450	-	Pozo y manantial	0.40	780	0.10	1.667	0.17	No	Depós. insuficiente	